



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.9022.2.93.2026

Żywiec, 2026-03-24

Pan
Bogusław Wyleciał
Wójt Gminy Lipowa

Szanowny Panie Wójcie;

Działając na podstawie § 23 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuję w załączeniu „Obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 rok dla Gminy Lipowa”.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-03-24

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a NS-HK



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasieńskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu


NS-HK.9022.2.93.2026

Żywiec, 2026-03-24

OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2025 r. DLA GMINY LIPOWA

W Gminie Lipowa na koniec 2025 r. zameldowanych było 10 971 mieszkańców. Około 7755 z nich, tj. około 70,7 % mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
w Gminie Lipowa w 2025r.

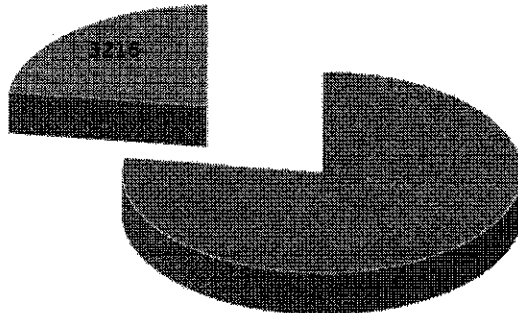

- Liczba ludności zaopatrywana w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.
- Liczba ludności zaopatrywana w wodę z ujęć indywidualnych.

Na terenie Gminy Lipowa znajdują się 4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj.:

Lp.	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m ³ /d
1	Lipowa Poddzielec	Spółka Wodociągowa Lipowa Poddzielec	Lipowa	Poddzielec 50	416	28
2	Lipowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej	Lipowa	Wiejska 44	6795	890
3	Lipowa Bugaj Słotwina Wandzle	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej	Lipowa	Wiejska 44	304	15
4	Słotwina	Spółka Wodociągowa w Słotwinie	Słotwina	Rudzika 8	240	91
Razem					7755	1024



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29

Ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody przez w/w wodociągi wynosi ok. **1024 m³ wody /dobę**. Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

W celu zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów stosowane są następujące sposoby uzdatniania i dezynfekcji wody:

- 1) **wodociąg Lipowa Poddzielec** - wodociąg ten jest zaopatrywany przez SUW w Słotwinie, okresowo stosowana jest ręczna dezynfekcja wody podchlorynem sodu,
- 2) **wodociąg Lipowa** - filtracja wstępna na ujęciu, proces sedimentacji, koagulacji, flokulacji, filtracji powolnej i pośpiesznej oraz dezynfekcji (lampa UV, podchloryn sodu),
- 3) **wodociąg Lipowa Bugaj Słotwina Wandzle** - wodociąg ten jest zaopatrywany w wodę przez SUW w Słotwinie, dodatkowo stosowany jest automatyczny proces dezynfekcji wody podchlorynem sodu,
- 4) **wodociąg Słotwina** - proces koagulacji, filtracji i dezynfekcji (lampa UV i podchloryn sodu).

W 2025 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lipowa z w/w wodociągów pobrano ogółem **25** próbek wody do badań.

Zakwestionowano jakość wody w 3 próbkach (tj. 12,0 %) pobranych z wodociągu sieciowego Lipowa Poddzielec. W wyniku przeprowadzonej analizy laboratoryjnej w 1 próbce wody stwierdzono przekroczoną wartość: chloroformu - wynik: 0,0713 mg/l (wymagania: 0,03 mg/l w punkcie czerpalnym u konsumenta), żelaza - wynik: 230 µ/l (wymagania: 200 µ/l) oraz glinu - wynik: 465 µ/l (wymagania: 200 µ/l).

W ramach przeprowadzonej analizy ryzyka, PPIS w Żywcu podjął decyzję o natychmiastowym ponowieniu badań wody, w wyznaczonych punktach czerpalnych. Ponowione badania wykazały **przekroczoną wartość chloroformu wyniki: 0,0473 mg/l i 0,0347 mg/l**.

Na tej podstawie PPIS w Żywcu wydał w dniu 4 sierpnia 2025 r. decyzję Nr 677/25 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg sieciowy Lipowa Poddzielec. Na skutek działań naprawczych podjętych przez dysponenta wodociągu polegających na czyszczeniu i płukaniu zbiornika wody uzdatnionej wraz z całą siecią wodociągową, jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły kontrolne wyniki badania wody wykonane przez zarządcę wodociągu oraz przez PPIS w Żywcu.

W 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponentów w/w wodociągów, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipowej, Spółki Wodociągowej w Słotwinie oraz Spółki Wodociągowej Lipowa Poddzielec **30** sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:

- 1) Wodociąg Lipowa - Poddzielec - przesłano 4 sprawozdania (zaplanowano 3 badania),

- 2) Wodociąg Lipowa – przesłano 11 sprawozdań (*zaplanowano 11 badań*),
 - 3) Wodociąg Lipowa Bugaj - Słotwina Wandzle – przesłano 7 sprawozdań (*zaplanowano 2 badania*),
 - 4) Wodociąg Słotwina – przesłano 8 sprawozdań (*zaplanowano 4 badań*),
- Jakość wody nie została zakwestionowana.

Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągów sieciowych była zgodna z obowiązującymi przepisami, natomiast w przypadku wodociągów sieciowych: Lipowa Poddzielec i Słotwina badania częściowo zostały zrealizowane w innych terminach niż zaplanowane w harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.

W związku z powyższym w ocenie rocznej dla wodociągów sieciowych Lipowa - Poddzielec i Słotwina, PPIS w Żywcu zalecił realizować badania wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na 2026 rok.

Na podstawie wyników badań wody pobranej z przedmiotowych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-03-24

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a NS-HK